


Подстанция		Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения ОАО "НИИ ОЭП"													
ПС-503		2015 год													
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	17 июня			21 июня		Прибор	Диспетчерское наименование присоединения	Дата	17 июня			21 июня		Прибор
	Время	4.00	10.00	21.00	4.00	21.00			Время	4.00	10.00	21.00	4.00	21.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	63.99	113.24	94.74	54.28	85.14	1196523	7- мкр. яч.23	I, А	24.91	38.38	44.97	22.31	38.09	1200573
	tg	0.116	0.215	0.152	0.137	0.128	1196523		tg	0.225	0.191	0.191	0.234	0.169	1200573
	P, МВт	1.107	1.959	1.639	0.939	1.473	1196523		P, МВт	0.431	0.664	0.778	0.386	0.659	1200573
	Q, Мвар	0.128	0.421	0.250	0.129	0.188	1196523		Q, Мвар	0.097	0.127	0.149	0.090	0.111	1200573
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1196524	мкр. Устье яч.25	I, А	3.41	4.62	6.13	3.41	5.72	1166698
	tg	2.000	2.000	2.000	2.000	0.000	1196524		tg	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1166698
	P, МВт	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	1196524		P, МВт	0.056	0.080	0.106	0.059	0.099	1166698
	Q, Мвар	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1196524		Q, Мвар	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1166698
Оч. сооружения яч.19	I, А	4.05	5.09	4.39	3.93	5.14	1196196	мкр. Устье яч.22	I, А	3.06	3.53	3.53	2.95	3.06	1167684
	tg	0.002	0.014	0.008	0.002	0.005	1196196		tg	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1167684
	P, МВт	0.070	0.088	0.076	0.068	0.089	1196196		P, МВт	0.053	0.061	0.061	0.051	0.053	1167684
	Q, Мвар	0.0002	0.001	0.0006	0.0002	0.001	1196196		Q, Мвар	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1167684
Оч. сооружения яч.24	I, А	6.76	9.65	7.98	6.88	7.34	1196197	Положение анцапф	T-1						
	tg	0.093	0.237	0.222	0.137	0.131	1196197		T-2						
	P, МВт	0.117	0.167	0.138	0.119	0.127	1196197		T-3						
	Q, Мвар	0.011	0.040	0.031	0.016	0.017	1196197		T-4						
7- мкр. яч.18	I, А	11.62	19.48	23.76	11.50	23.01	1200574		T-5						
	tg	0.081	0.072	0.118	0.097	0.097	1200574		T-6						
	P, МВт	0.201	0.337	0.411	0.199	0.398	1200574								
	Q, Мвар	0.016	0.024	0.048	0.019	0.039	1200574								
Напряжение	секция (шины)							Дежурный: подпись, фамилия	Начальник электротехнического бюро ОГЭ И. Ю. Павленко						
	класс напряжения														
	1С110кВ							Начальник ПС	Главный энергетик  В. Б. Курочкин						
	2С110кВ														
	1С 35кВ														
	2С 35кВ														
	1С 10кВ														
	3С 10кВ														
	2С 10кВ														
4С 10кВ															

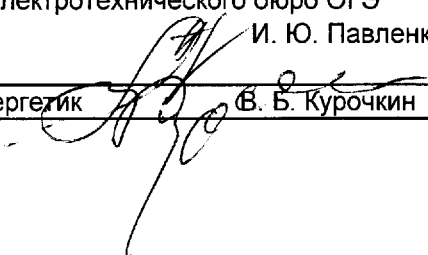